

# OBSERVATOIRE DE L'EAU 2020

## FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La Directive européenne du 21 mai 1991, dite Directive eaux résiduaires urbaines (ERU), impose aux Etats membres de s'assurer que les agglomérations de 2 000 Equivalents-Habitants (E.H.) et plus soient équipées d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires et que ces eaux bénéficient d'un traitement approprié avant rejet au milieu naturel. La Directive cadre sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe deux objectifs pour les eaux de surface : atteindre un bon état écologique et un bon état chimique. Afin de satisfaire aux objectifs environnementaux de la DCE, il convient de continuer à réduire les apports ponctuels et diffus résultant du rejet des eaux usées.

Le Département dispose d'un Service d'animation technique pour l'épuration et le suivi des eaux (SATESE) intégré à sa Direction de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture (DEEA). Les missions de ce service concernent notamment la collecte et la valorisation des données sur l'assainissement dans le département.

Le SATESE de Seine-et-Marne a exploité les données de fonctionnement de l'année 2019 pour les 292 stations d'épuration sous maîtrise d'ouvrage publique des eaux usées et les réseaux d'assainissement associés.

### A. Les notions et les chiffres clés de l'assainissement.

Les modes d'assainissement : non collectif et collectif.

o **Assainissement non collectif :**


L'Assainissement non collectif (ANC) désigne par défaut tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement. Dans les zones rurales, dans lesquelles l'habitat est dispersé, l'assainissement non collectif est privilégié.

o **Assainissement collectif :**

Il s'agit du mode d'assainissement constitué par un réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration, appelé station d'épuration. L'ensemble groupant le réseau de collecte et la station d'épuration est désigné par le terme de système d'assainissement.

La Seine-et-Marne compte 1 412 516 habitants (recensement 2018, populations municipales des communes en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2021) dont 1 293 012 habitants sont en assainissement collectif, soit près de 92 % de la population totale du département.

110 communes sont strictement en assainissement non collectif et représentent

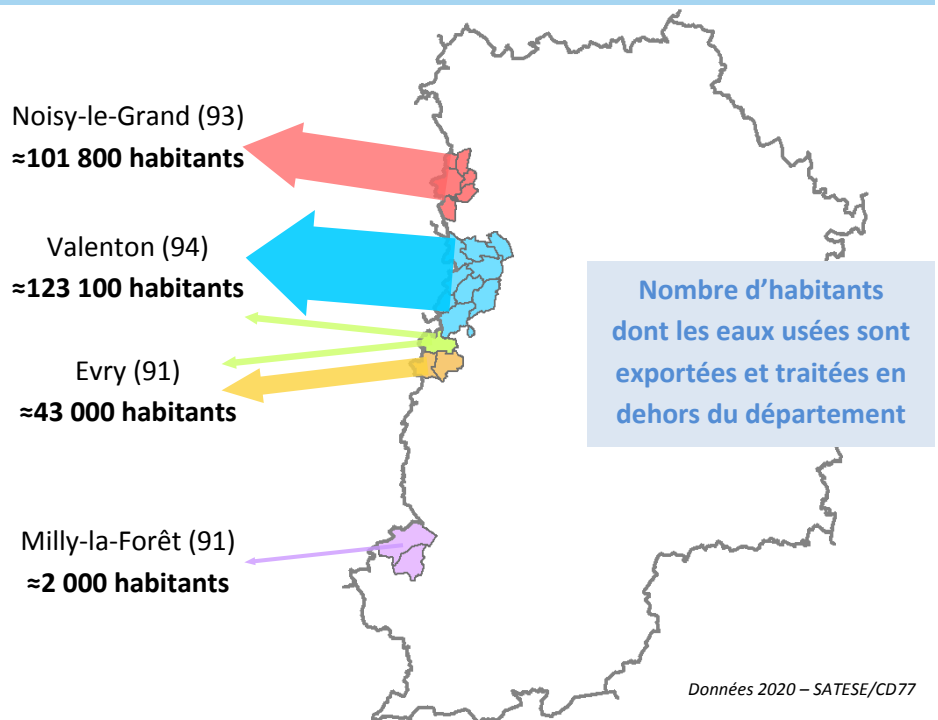

37 401 habitants. Dans les communes en assainissement collectif, des écarts ou des secteurs restent en assainissement non collectif, cela concerne environ 82 100 habitants. Au total, approximativement 119 500 habitants du département sont en assainissement non collectif.

Les eaux usées de 269 802 habitants (20 communes), soit près de 21 % de la population départementale disposant d'un assainissement collectif, sont traitées sur 4 stations d'épuration extérieures au département (carte ci-dessus).

## Les réseaux d'assainissement : natures et linéaires.

Les réseaux unitaires évacuent dans les mêmes canalisations les eaux usées domestiques et les eaux pluviales. Les réseaux séparatifs collectent les eaux usées domestiques dans un réseau et les eaux pluviales dans un autre.

Les réseaux publics d'assainissement gravitaires d'eaux usées séparatifs ou unitaires représentent environ 5 500 km de canalisations dans le département. Ils sont très majoritairement séparatifs à plus de 75 %.

## Les boues d'épuration : production et destinations.

La production annuelle de boues est de 20 400 tonnes, chiffre exprimé en matières sèches (hors curages de lagunages et de lits plantés de roseaux). Ces filières de traitement permettent, en effet, une accumulation de la production de boues sur plusieurs années.

La destination principale reste l'agriculture avec 65 % du gisement (dont 19 % transitant par le compostage). La part des boues incinérées représente 29 %. Les 6 % restants étant évacués en Centre de stockage des déchets ultimes (C.S.D.U.) ou stockés sur site.

## La consommation énergétique.

Le nombre de Seine-et-Marnais dont le traitement des eaux usées est réalisé par des stations d'épuration implantées dans le département est estimé à près de 1 020 000 habitants, ce qui donne le ratio de 66 kWh/habitant traité/an.

Les postes les plus consommateurs d'électricité sur une station d'épuration sont :


- Le système d'aération ;
- Le relèvement des effluents en entrée ;
- Le traitement des boues (lors du recours à des procédés de déshydratation mécanique).

## B. La capacité de traitement.


Dans le département de Seine-et-Marne, les dispositifs des collectivités sont au nombre de 292 et représentent une capacité épuratoire de 1 483 541 Equivalents-Habitants (E.H.).

Les 25 stations d'épuration de capacité supérieure ou égale à 10 000 E.H. représentent, à elles seules, 74 % de la capacité globale de traitement, tandis que les 209 dispositifs de capacité inférieure à 2 000 E.H. représentent moins de 10 % de cette capacité totale. Néanmoins, l'impact de leur rejet sur la qualité des petits cours d'eau peut dans certains cas s'avérer important, notamment en période d'étiage (niveau le plus bas d'un cours d'eau).

Répartition du nombre de stations d'épuration

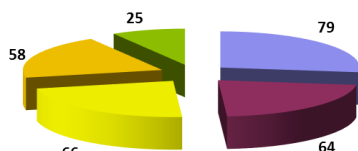

Répartition de la capacité de traitement des stations d'épuration

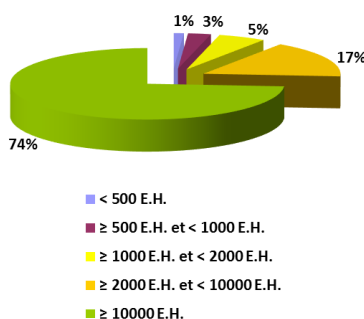

## C. Les procédés de traitement.

Le procédé de traitement le plus représenté est le type boues activées : 68 % de l'ensemble des dispositifs, soit 199 stations d'épuration. Ce nombre intègre le procédé de filtration membranaire (bioréacteurs à membranes) qui concerne 3 stations d'épuration (Fontainebleau-Avon, Claye-Souilly et Perthes-en-Gâtinais).

Le procédé de type boues activées représente une capacité épuratoire de 1 018 398 E.H., soit 69 % de la capacité totale.

## Le traitement par boues activées.



Station d'épuration de Coubert (2018)  
Capacité épuratoire de 3 400 E.H.

Le traitement des eaux usées est assuré dans le bassin d'aération dans lequel les micro-organismes épurateurs (les boues) sont maintenus en suspension et reçoivent de l'oxygène apporté par le système d'aération (turbine de surface ou insufflation d'air).


Les boues et l'eau traitée sont ensuite séparées dans un clarificateur (ou décanteur secondaire). Lorsque la biomasse épuratrice est trop importante, les boues en excès sont extraites vers leur filière de traitement.

Pour aller plus loin sur les différents procédés de traitement des eaux usées, vous pouvez consulter les fiches techniques disponibles sur le site de l'eau du Département :



<https://eau.seine-et-marne.fr/fiches-techniques-de-leau>


Répartition des procédés de traitement par taille de dispositif

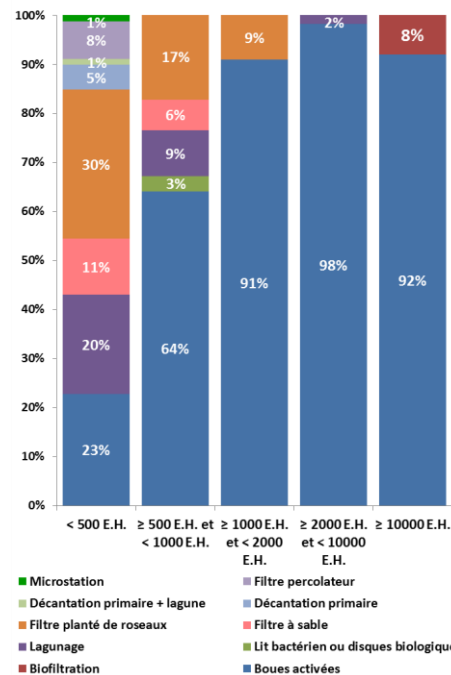

## D. L'âge des dispositifs.

114 stations d'épuration ont plus de 30 ans, soit 39 % des dispositifs. Cet âge correspond à la durée d'amortissement d'une station d'épuration. 78 dispositifs, soit 27 % du parc, ont 10 ans et moins.

Âge des stations d'épuration

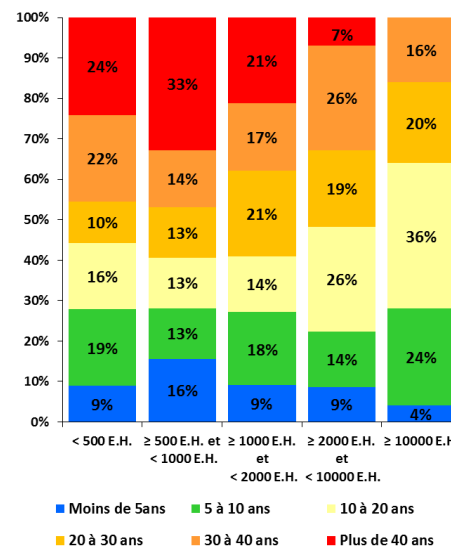


Le parc des stations d'épuration de moins de 2 000 E.H. est globalement vieillissant. Cela s'explique par le fait que la priorité a été donnée, dans un premier temps, à la reconstruction des dispositifs de grande taille, en lien avec les exigences de la directive ERU.

## E. Les volumes d'eaux usées traités.

L'analyse des volumes d'eaux usées (charges hydrauliques) est basée sur les débits moyens journaliers traités par les 264 stations d'épuration pour lesquelles ces débits sont disponibles et sur les capacités hydrauliques journalières de temps de pluie (à défaut celles de temps sec).

**Les 292 stations d'épuration en fonctionnement totalisent une capacité hydraulique de 373 145 m<sup>3</sup>/j.** Les 264 dispositifs analysés en 2019, représentant 99,6 % de la capacité du parc, ont reçu un volume d'eaux usées de 208 133 m<sup>3</sup>/j ; ce qui correspond à un taux de remplissage de 56 %.

Une marge minimale de 30 % existe entre la charge hydraulique admise en moyenne annuelle sur les stations d'épuration et leur capacité nominale pour 64 % des dispositifs entrant dans l'analyse. Ce constat confirme que l'hydraulique est très fréquemment le paramètre limitant pour le fonctionnement d'une station d'épuration. **56 dispositifs fonctionnent en limite de leur capacité ou à pleine capacité hydraulique (y compris en dépassement).**

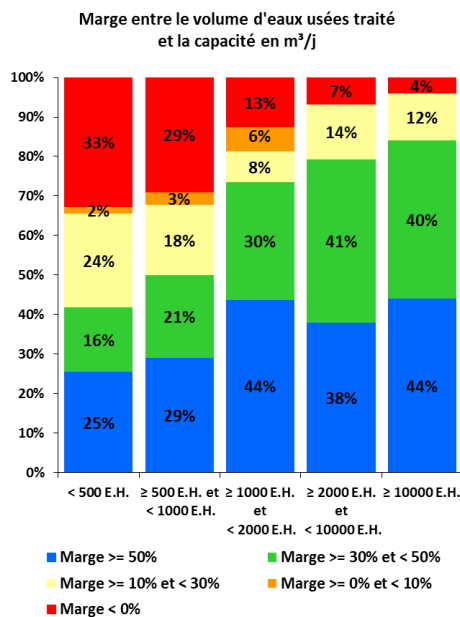

## F. Les quantités de pollution traitées.


Les 292 stations d'épuration d'une capacité totale de 1 483 541 E.H. ont reçu en 2019 une pollution équivalente à 892 478 E.H. ; ce qui correspond à un taux de remplissage de 60 %.

Ce constat met en avant les points suivants :

- Il existe globalement une marge de sécurité importante pour des extensions d'urbanisation et une tendance au surdimensionnement ;

- La différence entre le nombre de raccordables sur les stations d'épuration de Seine-et-Marne, soit environ 1 023 200 habitants et la charge polluante totale reçue sur ces dispositifs incluant la pollution industrielle collectée, soit 892 478 E.H., est de 13 %. Ce constat conduit à confirmer que l'équivalent-habitant est une notion de dimensionnement qui ne correspond pas réellement à la pollution émise par un habitant. Ainsi, on peut estimer que l'équivalent-habitant seine-et-marnais représente une pollution journalière correspondant à **52 g de DBO<sub>5</sub>**, à comparer à la valeur théorique de 60 g.

La Demande biologique en oxygène en 5 jours (DBO<sub>5</sub>), exprime la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans l'eau pour la destruction des substances organiques sur une période de cinq jours. Elle représente la pollution organique biodégradable.

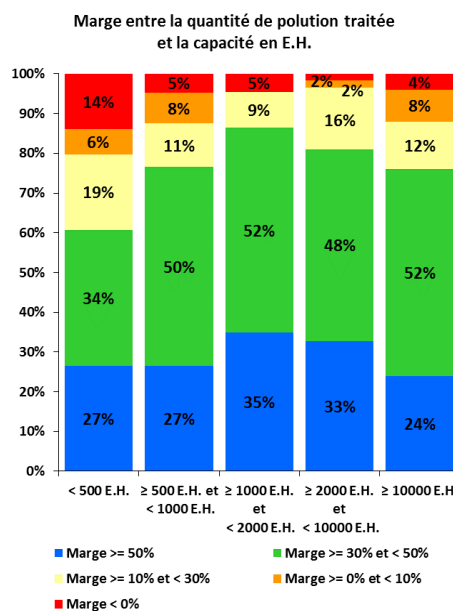

## G. La gestion de l'assainissement collectif.

### Les Maîtres d'ouvrage.


En Seine-et-Marne, la compétence du traitement des eaux usées se répartit entre les entités suivantes au 1<sup>er</sup> janvier 2021 :

- 71 Communes ;
- 11 Communautés de communes ou d'agglomération ;
- 11 Syndicats intercommunaux.

### Les différents modes de gestion.


**88 % des stations d'épuration sont exploitées par des sociétés privées ; c'est le choix de 77 % des services d'assainissement pour 90 % de la population dont les eaux usées sont traitées dans le département.** Au niveau national, cela concerne seulement 22 % des

services d'assainissement et 40 % de la population. La gestion en régie concerne principalement les dispositifs de capacité inférieure à 2 000 E.H. Pour les dispositifs de moins de 1 000 E.H., la part des contrats de prestation de services est importante car les Communes sont réticentes à passer au contrat d'affermage tout en reconnaissant la difficulté d'exploiter directement leur station d'épuration en régie.

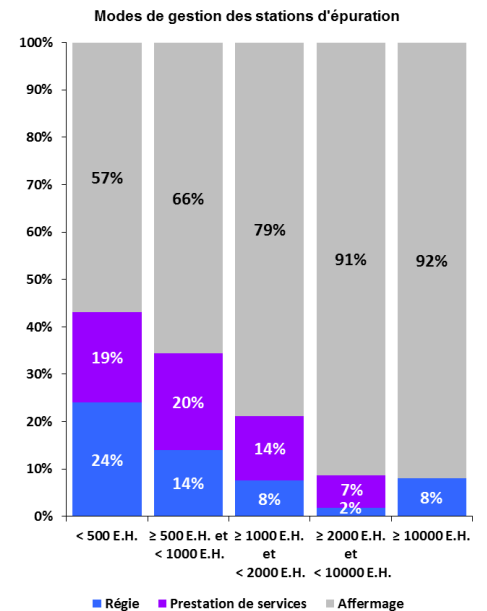

### Les sociétés privées d'exploitation.

Les sociétés privées exploitant les stations d'épuration et leurs réseaux sont : Veolia Eau, Suez, SAUR, AQUALTER et WANGNER.

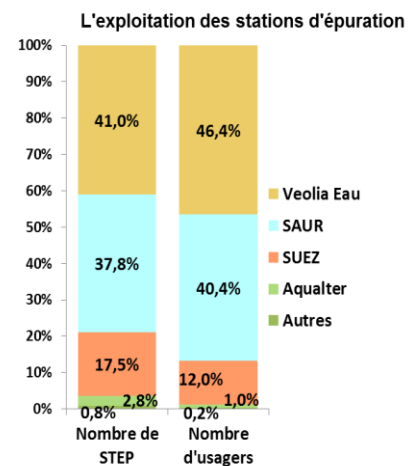

Au 1<sup>er</sup> janvier 2021, Veolia Eau, rejointe par la SAUR, sont largement majoritaires dans le département, suivies de SUEZ. AQUALTER a un nombre limité de contrats d'exploitation. La catégorie Autres est composée de WANGNER (2 contrats).


## H. L'évaluation du fonctionnement des systèmes d'assainissement.

Le SATESE a élaboré depuis 2003 une méthodologie d'évaluation de la qualité de

fonctionnement des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, composant les systèmes d'assainissement des collectivités.

## Les réseaux d'assainissement.

Les comportements des réseaux, définis en fonction de la taille des stations correspondantes et des trois principales anomalies explicitées ci-après, sont détaillés dans le graphique suivant :


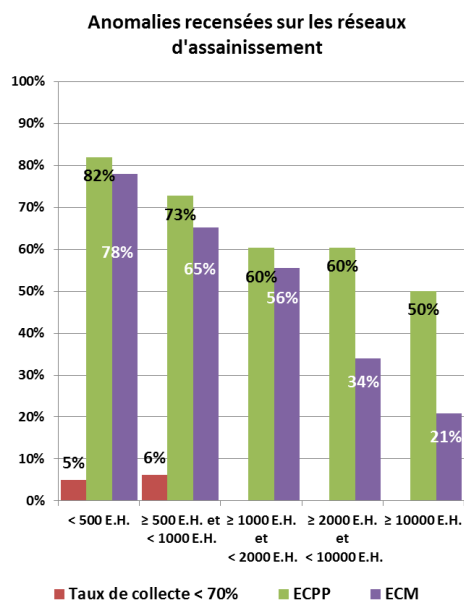


Le taux de collecte représente la part de la pollution générée dans une agglomération reçue à la station d'épuration. En dessous de 70 %, il a été considéré que celui-ci présentait un déficit significatif et donc une forte présomption de rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel. Il est globalement bon dans le département, même si des progrès restent à faire par temps de pluie.

La présence importante d'Eaux claires parasites permanentes (ECPP) et d'Eaux claires météoriques (ECM) traduit un dysfonctionnement du réseau de collecte qui peut générer une surcharge hydraulique des ouvrages nuisible au bon fonctionnement de la station d'épuration.

Les ECPP correspondent surtout à des défauts d'étanchéité du réseau d'assainissement ou à des fuites d'eau potable, et les ECM sont liées à des mauvais branchements ou à des arrivées excessives d'eaux pluviales. Les problèmes d'ECPP et d'ECM sont malheureusement fréquents.


L'analyse des résultats portant sur 259 réseaux d'assainissement montre que leur fonctionnement est évalué comme bon à très bon pour 54 % d'entre eux.

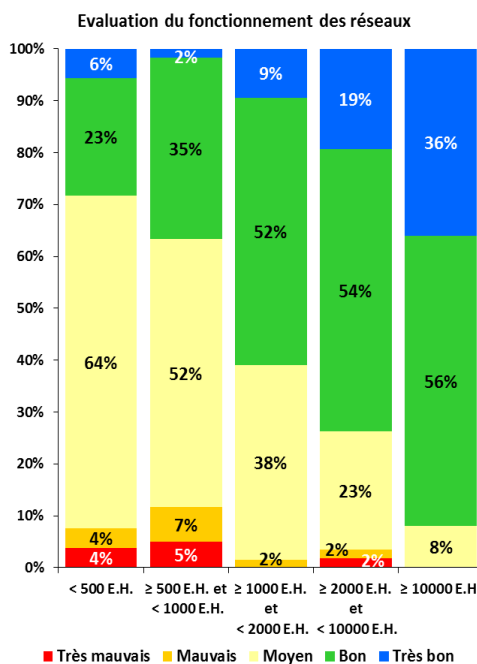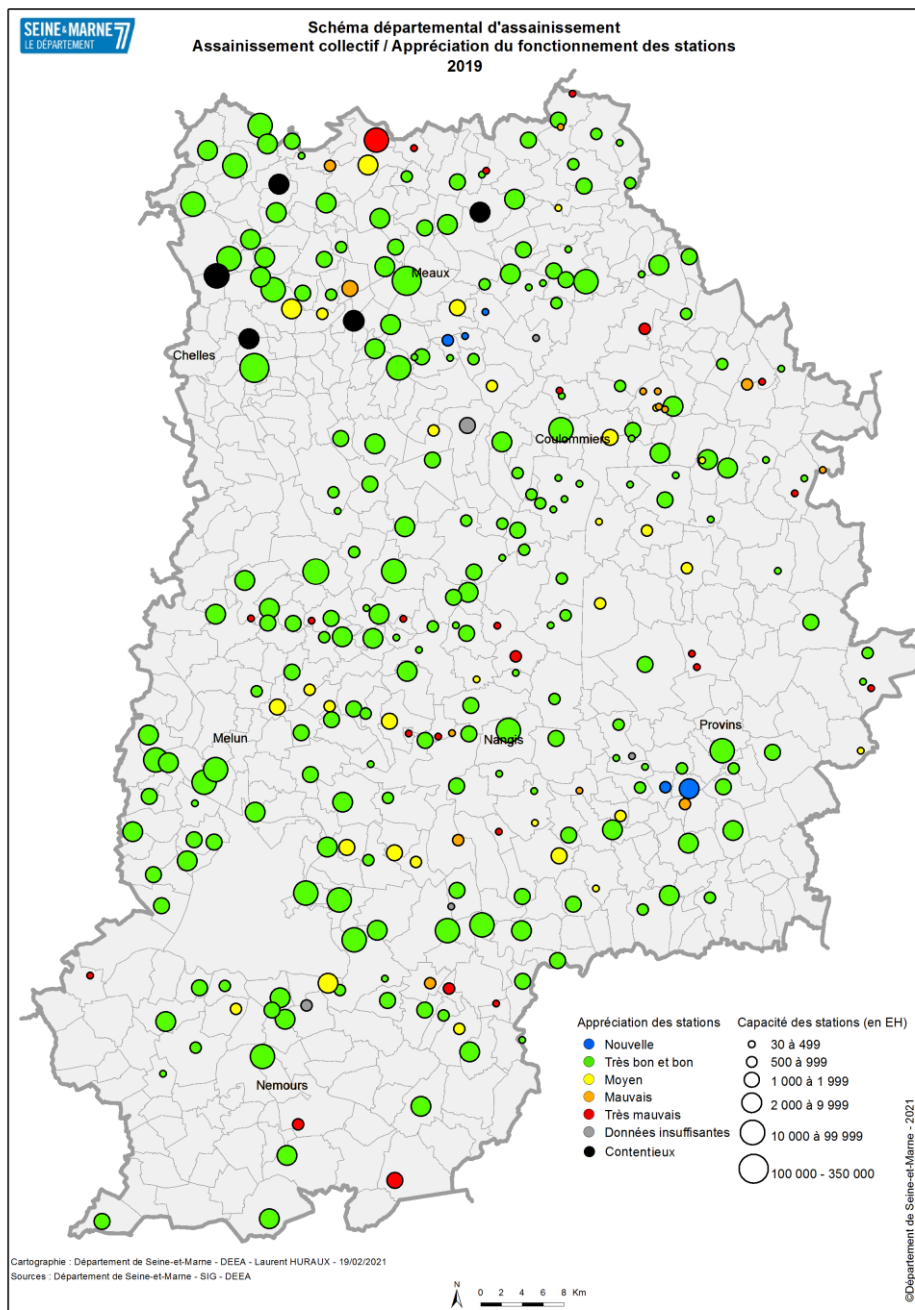

## Les stations d'épuration.

L'évaluation du fonctionnement des stations d'épuration (carte ci-dessus) est établie au regard des exigences de performance propres à chaque dispositif. Ainsi, un lagunage est jugé sur le respect de normes de rejet moins sévères qu'une filière boues activées.

5 systèmes d'assainissement font l'objet d'une démarche de contentieux au 01/01/2021 : Congis-sur-Thérouanne, Esbly, Saint-Mard, Villeparisis/Mitry-Mory et Villevaudé.

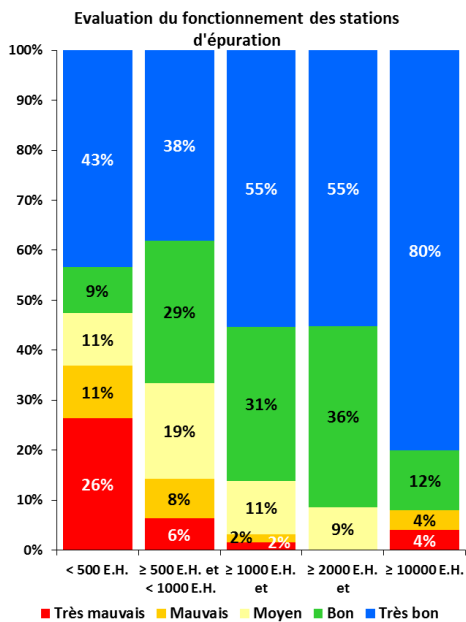

287 stations d'épuration présentes dans le département, soit 98 % du parc, ont pu être évaluées.

**75 % des stations d'épuration ont un fonctionnement jugé bon à très bon et reçoivent 92 % de la pollution traitée en Seine-et-Marne.** 14 % des stations d'épuration ont un fonctionnement apprécié comme non satisfaisant, mais admettent seulement 5 % de la pollution à traiter.


Le fonctionnement des stations d'épuration est jugé correct (au minimum moyen) pour 97 % des stations d'épuration de taille supérieure à 1 000 E.H.

L'histogramme met globalement en évidence une amélioration de la qualité du fonctionnement avec l'augmentation de la taille des dispositifs. Au-dessus de 2 000 E.H.,

la proportion de stations d'épuration fonctionnant bien ou très bien s'élève à 98 %.



**75 % de la pollution est collectée dans les 25 stations d'épuration de capacité supérieure ou égale à 10 000 E.H.** La performance épuratoire de ces dispositifs a donc un impact important sur les résultats départementaux.

**Répartition de la quantité de pollution reçue par les stations d'épuration**

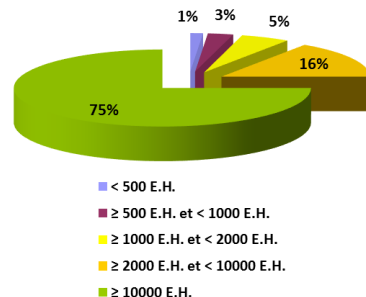


### Le traitement de l'azote et du phosphore.

Les deux cartes suivantes illustrent l'efficacité épuratoire pour les stations d'épuration exprimée à partir du rendement moyen d'épuration (%) pour les paramètres matières azotées (NK) et matières phosphorées (P).

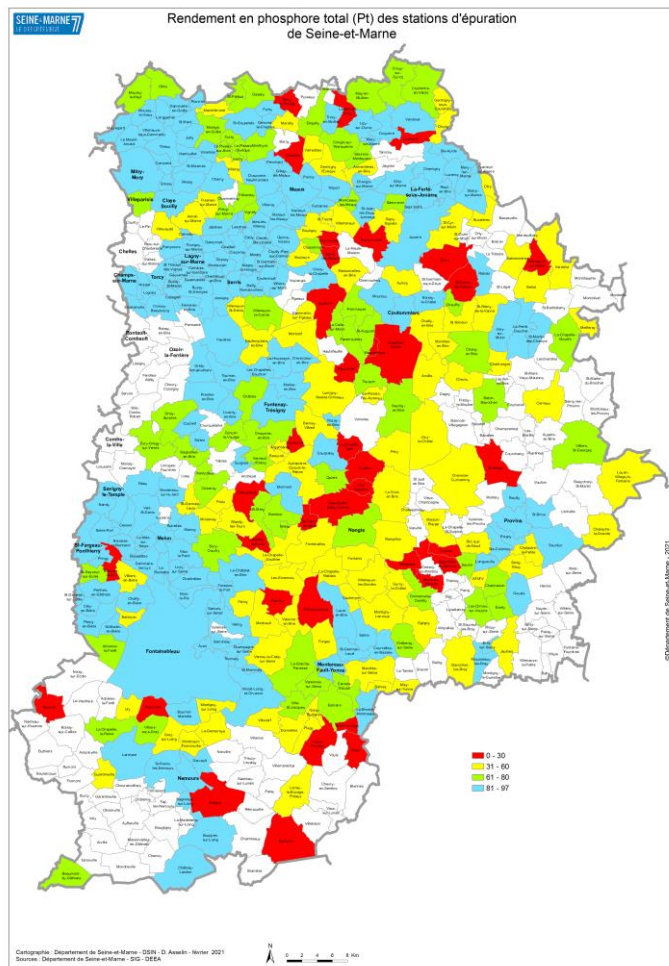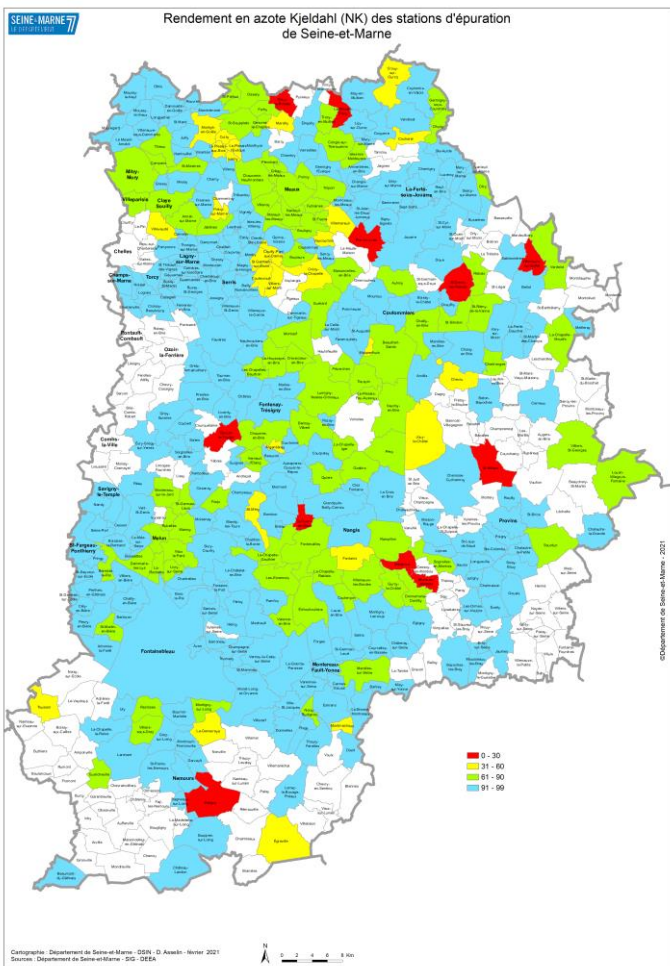

L'azote global (NGL) quantifie la pollution azotée d'un effluent : il est obtenu en faisant la somme de l'azote Kjeldahl (NK ou NTK ou azote réduit) et de l'azote oxydé : azote nitreux (nitrite / N-NO<sub>2</sub>) + azote nitrique (nitrate / N-NO<sub>3</sub>). L'azote Kjeldahl est lui-même composé de l'azote organique et de l'azote ammoniacal

(ammonium / N-NH<sub>4</sub>). Le schéma ci-contre illustre les différentes formes de l'azote.

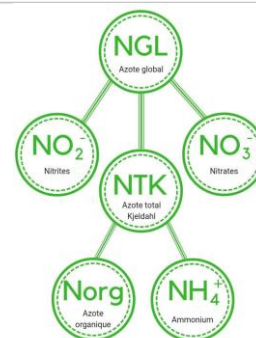

Pour les 83 dispositifs de capacité supérieure ou égale à 2 000 E.H., l'exploitation des résultats d'épuration obtenus conduit aux informations principales suivantes :

Paramètres traités	NGL	NGL + Pt
Nombre de stations ayant un objectif de traitement poussé	68	56
Nombre de stations respectant leur objectif	54	43
Part de la pollution totale départementale correspondant aux objectifs respectés	87 %	85 %

Ces chiffres n'intègrent pas la pollution éliminée par les anciens dispositifs de petites capacités de type boues activées qui assurent généralement une bonne élimination de l'azote global par un réglage optimisé de leur système d'aération. Ces stations d'épuration n'ont généralement pas de norme de rejet sur ce paramètre.


**85 % de la pollution départementale bénéficie d'un traitement poussé en azote global et en phosphore.**

## I. Les projets de stations d'épuration.

A l'échelle de la Seine-et-Marne, les opérations de construction de stations d'épuration en cours (situation établie au 1<sup>er</sup> janvier 2021) se répartissent de la manière suivante :

- 9 projets au stade de l'Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et des études préalables ;
- 24 projets au stade de la Maîtrise d'œuvre (MOE) de conception ;
- 15 projets au stade des travaux de construction.

La carte ci-contre localise les projets en indiquant leur état d'avancement.

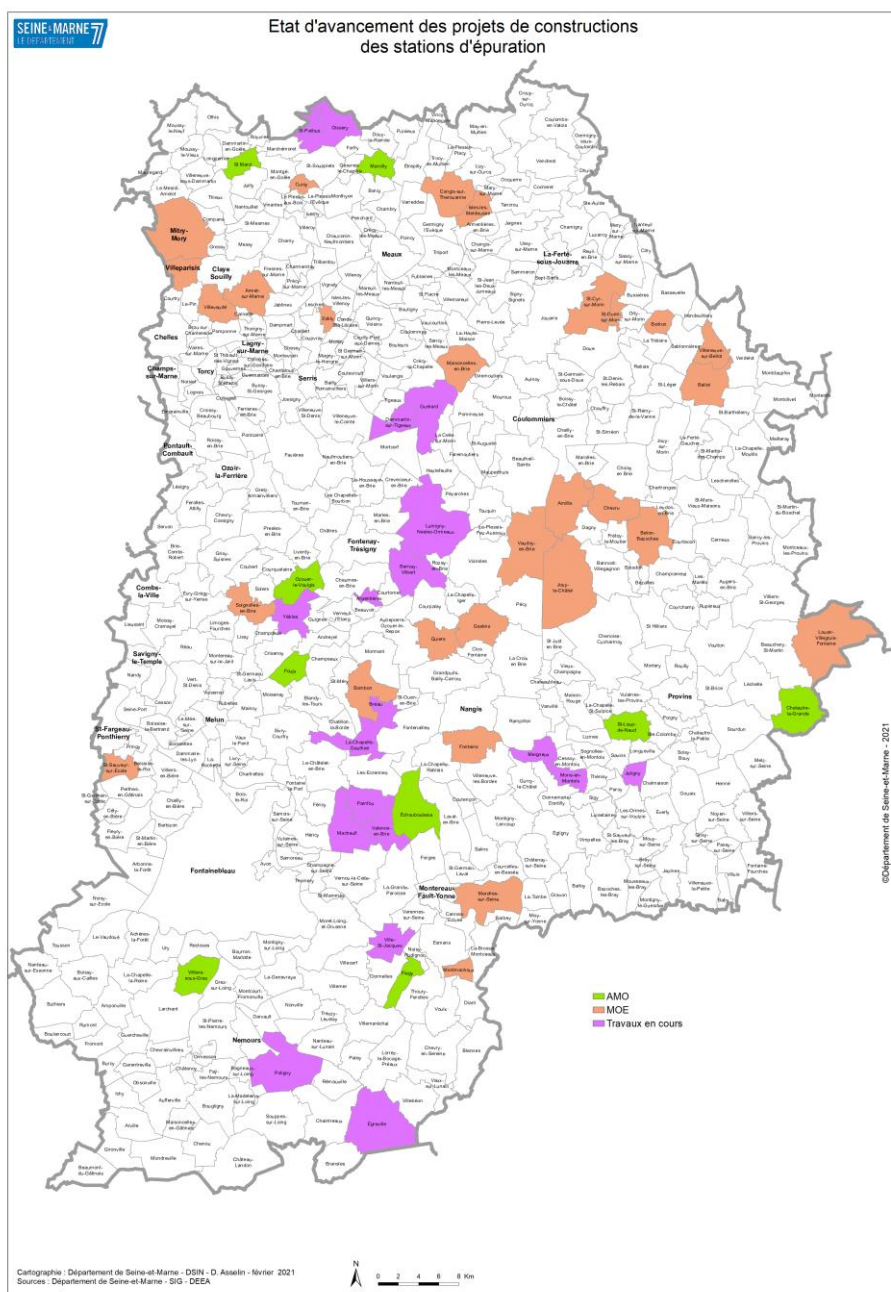

### CHIFFRES CLÉS

292

stations d'épuration publiques sont en exploitation dans le département.

92 %

de la population départementale est en assainissement collectif.

75 %

des dispositifs ont un fonctionnement jugé bon à très bon et admettent

92 %

de la pollution traitée en Seine-et-Marne.

14 %

des dispositifs ont un fonctionnement apprécié comme non satisfaisant et admettent

5 %

de la pollution à traiter.

114

stations d'épuration ont plus de 30 ans (soit 39 % du parc). Cet âge correspond à la durée moyenne d'amortissement de ce type d'équipement.

46 %

des réseaux d'assainissement présentent des anomalies. Des travaux de réhabilitation ou de mise en séparatif sont nécessaires pour les maintenir à niveau.