


Contexte

L'augmentation des prélèvements, la fréquence accrue des épisodes de sécheresse et la dégradation de la qualité des eaux souterraines compromettent la gestion durable de la ressource en eau en Seine-et-Marne. Pour certaines collectivités, les fuites au sein des réseaux de distribution d'eau potable engendrent des pertes considérables, contribuant ainsi de manière superflue à l'alourdissement de la facture d'eau. La reconquête de cette ressource précieuse nécessite une identification rigoureuse et une réduction effective de ces gaspillages.

Performance des réseaux

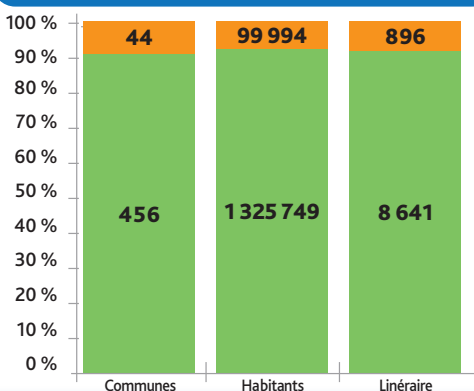

**Qualification
de la performance
des réseaux en 2023**

■ Réseau non performant
■ Réseau performant

CHIFFRES CLÉS (Données 2023)

82,66 % RENDEMENT MOYEN
du réseau d'eau potable en Seine-et-Marne
(+0,5 % par rapport à 2022)

56 % des COMMUNES
ont un rendement inférieur à **80 %**

44 COMMUNES
sont considérées comme
non performantes en Seine-et-Marne

14,8 MILLIONS DE M³
d'eau se sont perdus
dans les réseaux en 2023




Le saviez-vous ?

- Un réseau est dit performant s'il présente un bon rendement et/ou un bon ILP. En Seine-et-Marne, 91 % du réseau peut être considéré comme performant.

- La consommation moyenne journalière d'un Seine-et-Marnais est de 141,5 l/hab/jour, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 149 l/hab/j en 2020.

* ILP : indice linéaire de perte.

**Imports et exports d'eau pour
l'alimentation en eau potable
entre la Seine-et-Marne
et le reste de la région
Île-de-France (en 2023)
(en millions de m³)**

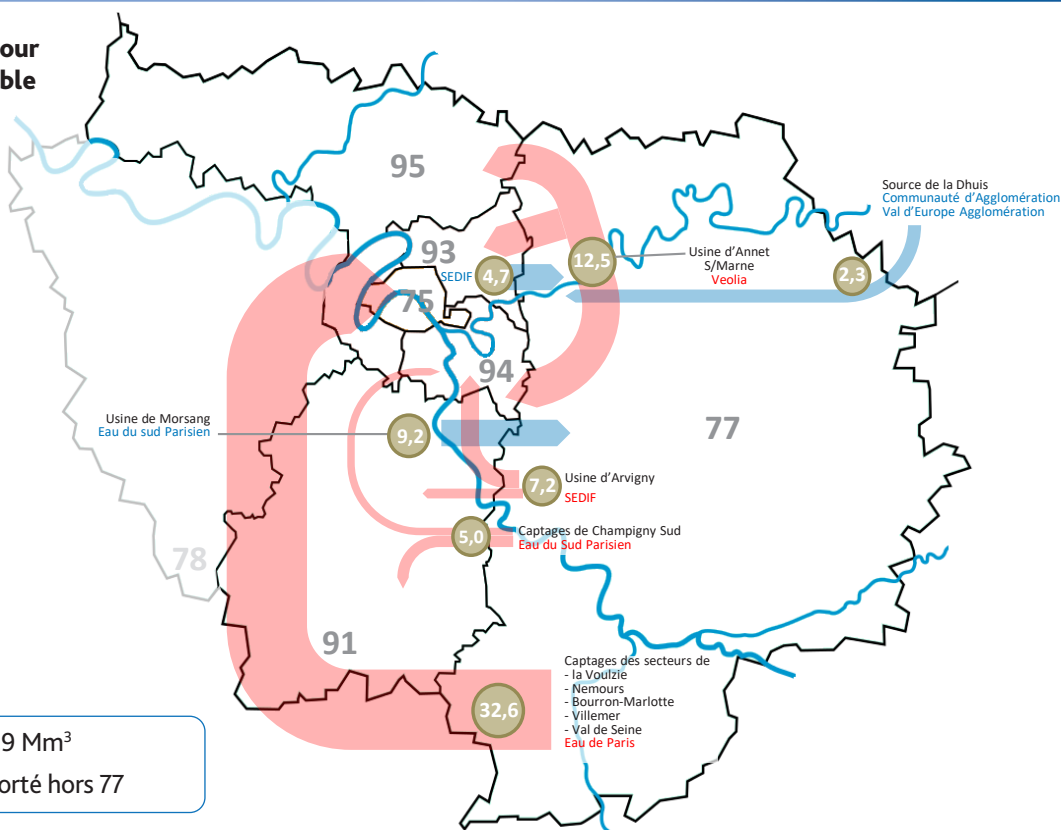

Total prélèvement 77 : 126,9 Mm³
Dont 45 % (57,3 Mm³) exporté hors 77

Qualification des performances de réseau AEP 2023 sur la base des rendements et indices linéaires de pertes (ILP)

